Überflutungsschwerpunkt
HRB 2
Bericht Abschnitt 10.3.1

Überflutungsschwerpunkt
Ableitungsweg Dominikaner Straße
Bericht Abschnitt 9.4.1/10.3.2

Überflutungsschwerpunkt
Ableitungsweg Heinrich-von-Berge-Weg, Frongasse
Bericht Abschnitt 9.4.3

Überflutungsschwerpunkt
Ableitungsweg Schützenstraße-Oberstraße-Hauptstraße
Bericht Abschnitt 9.4.2/10.3.3

Überflutungsschwerpunkt
Hannathstraße und Kitzburger Straße
Bericht Abschnitt 10.3.4

Überflutungsschwerpunkt
Robert-Stolz-Straße
Bericht Abschnitt 9.4.4/10.3.5

Überflutungsschwerpunkt
Ableitungsweg Bachstraße
Bericht Abschnitt 9.4.5

Zeichenerklärung

überstaute Schächte für T = 100 a

- kein Überstau
- Überstau vorhanden

Haltungen

- Mischwasser
- Regenwasser
- Schmutzwasser

Überflutungsflächen für T = 100 a


Wasserstand

- > 2 - 5 cm
- 6 - 10 cm
- 11 - 50 cm
- > 50 cm

- Gewässer
- Überschwemmungsgebiet HQ100
- Nahversorgungszentren
- Stadtgrenze

Schadenspotential in Abhängigkeit der Gebäudenutzung

Schadenspotential		Gebäude befindet sich im Einflussbereich rechnerischer Überflutungsflächen für T = 100 a
	gering, Schadensklasse 1	ja
	gering, Schadensklasse 1	nein
	mäßig, Schadensklasse 2	ja
	mäßig, Schadensklasse 2	nein
	hoch, Schadensklasse 3	ja
	hoch, Schadensklasse 3	nein

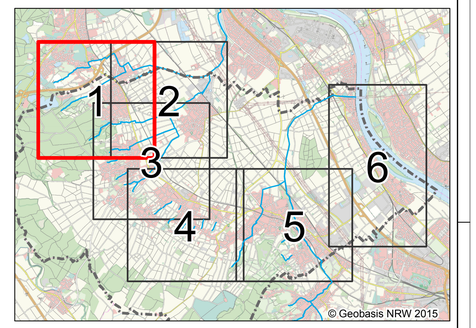

pecher
Dr. Pecher AG · Klinkerweg 5 · 40699 Erkrath
ERNST FISCHER
INGENIEURBÜRO GmbH
Dr. Pecher AG
Ing.-Büro Fischer

Projekt-Nr.	Plan-Nr.	Blatt-Nr.
21266	**2.3**	**1**

Dateiname	Datum
Istzustand_T100_2-3.mxd	Februar 2015

	Datum	Name
bearbeitet	Februar 2015	Tol
gezeichnet	Februar 2015	Tol
geprüft	Februar 2015	Drwg

Datum	Geändert	Geprüft	Erläuterung

ÄNDERUNGEN

Bauvorhaben:	Integrierte Hochwasservorsorge Bornheim
Darstellung:	**Lageplan** Istzustand Überflutungsflächen für T = 100 a
Bauherr:	Abwasserwerk StadtBetriebBornheim AöR,Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim Telefon: 02227/9320-0, Telefax: 02227/9320-33, E-mail: info@sbbonline.de, Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Planung:	

gemessen:	bearbeitet:	Maßstab: 1:5.000
kartiert:	gezeichnet:	Zeichn.-Nr.:
Blattgröße: 1010x760	geprüft:	Datum: